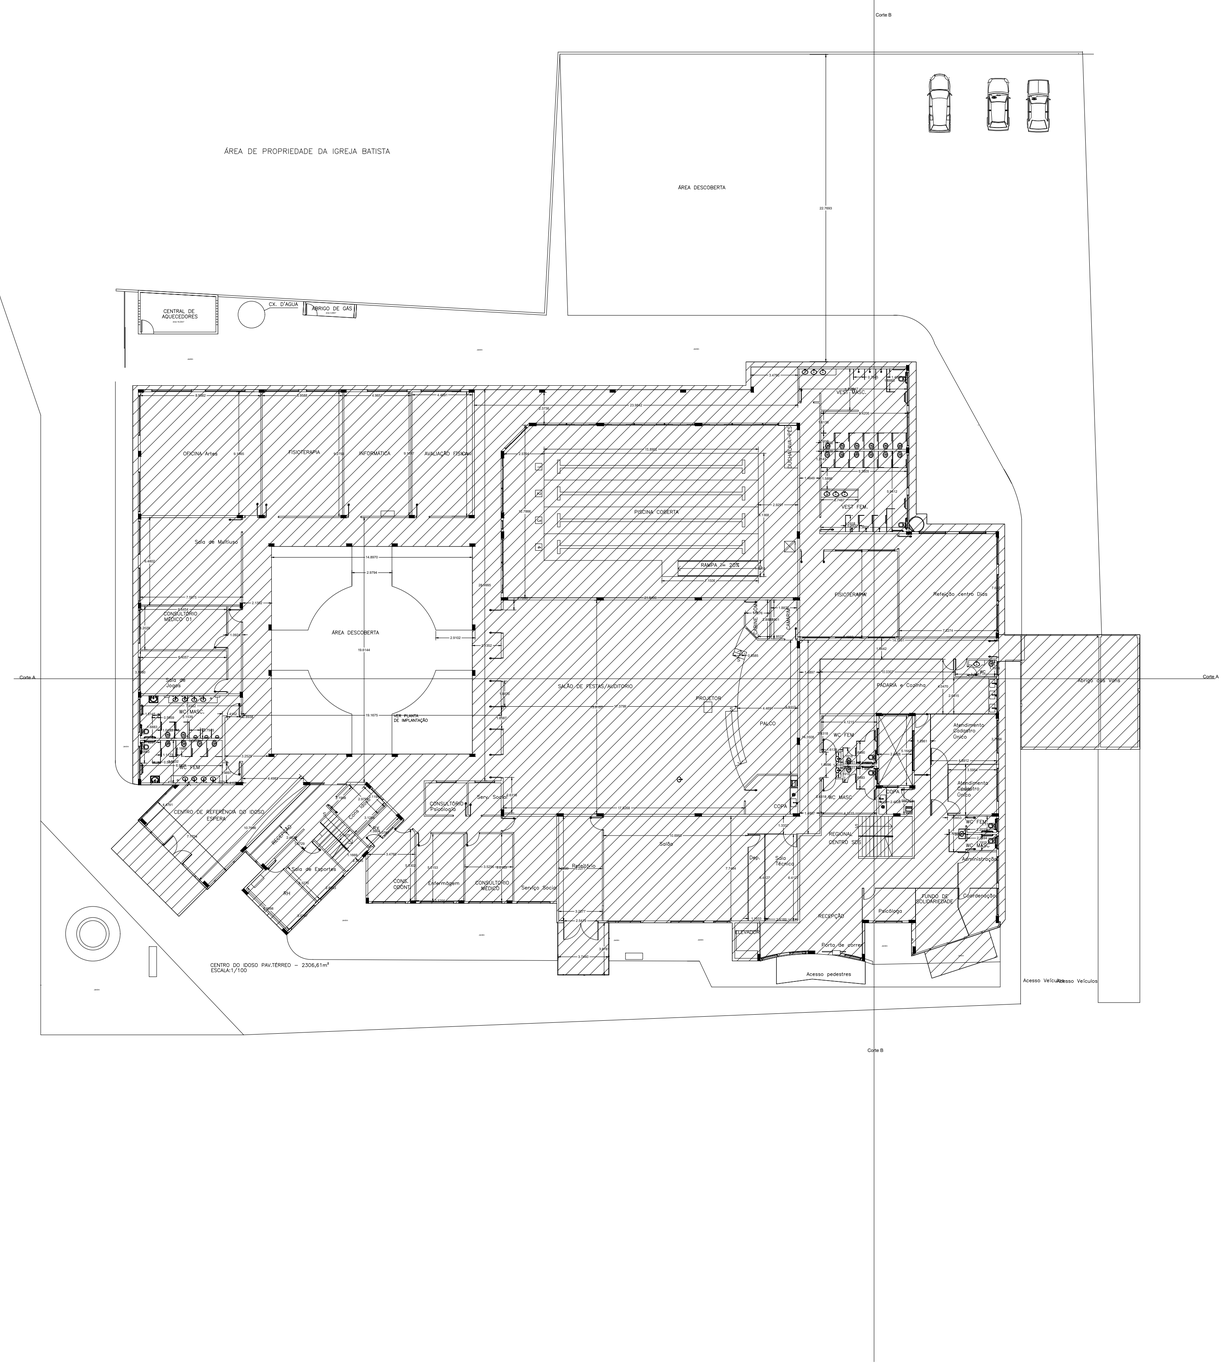


LEGENDA DE EQUIPAMENTOS

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	EXTINTOR PORTÁTIL COM CARGA D' ÁGUA
	EXTINTOR PORTÁTIL COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO²)
	EXTINTOR PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ BC
	EXTINTOR PORTÁTIL COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO²)
	HIDRANTE SIMPLES
	HIDRANTE DUPLO
	REGISTRO DE RECALQUE, SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO
	BOMBA DE INCÊNDIO
	RESERVA DE INCÊNDIO
	RESERVA DE INCÊNDIO PARA SISTEMAS DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS
	VÁLVULA DE COMANDO PARA SISTEMAS DILÚVIO
	ROTATIVA DA BOMBA DE INCÊNDIO
	CENTRAL DE GLP
	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
	ACESSO DE VIATURAS NA EMPRESA
	ACESSO DAS GUARNIÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME
	DETECTOR DE FUMAÇA
	BATERIA DO SISTEMA DE ALARME
	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
	CENTRAL REPETIDORA DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMO COM
Diagrama	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMO, TIPO BALIZADO
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMO, COM 02 LUMINÁRIAS
	SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA INDICANDO SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
	SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA (NÃO PINTADO NO CHÃO)
	SINALIZAÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA INDICANDO PARA ANDAR (NÃO PINTADO NO CHÃO)
	BARRA ANTIPÂNICO

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SAÍDA	**SAÍDA DE EMERGÊNCIA** **COD. S12**		**BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DO ALARME DE INCÊNDIO** **COD. E1**
	CAMINHAMENTO DE ROTA DE FUGA A ESQUERDA **COD. S2**		**EXTINTOR DE INCÊNDIO** **COD. E5**
	CAMINHAMENTO DE ROTA DE FUGA A DIREITA **COD. S1**		**ABRIGO DE MANGUEIRA DE HIDRANTE** **COD. E7**
	ESCADA DE SEGURANÇA DESCENDENTE **COD. S8**		**HIDRANTE** **COD. E8**
	ESCADA DE SEGURANÇA DESCENDENTE **COD. S9**		**PROIBIDO FUMAR**


Quadro de Áreas

CRAS piso Superior..... 298,24m²
Piso Superior Casa do Idoso.. 74,11m²
Casa do Idoso Térreo.....2293,79m²
Central de aquecedores.....18,23m²
Abrigo de Gás 3.89m²


Total.....2701,08m²

OCUPAÇÃO/ DIVISÃO (Conforme Tabela 1 da Instrução Técnica nº 08/2019 - Parte 2 - Terminologia, Classificação e Caracterização das Edificações)	DIVISÃO/GRUPO	DESCRIÇÃO (Conforme Tabela 1 da Instrução Técnica nº 08/2019 - Parte 2 - Terminologia, Classificação e Caracterização das Edificações)	CARGA DE INCÊNDIO	RISCO (Conforme a Instrução Técnica nº 09/2019 - Parte 2 - Terminologia, Classificação e Caracterização das Edificações)	ALTURA DA EDIFICAÇÃO (Conforme a Instrução Técnica nº 09/2019 - Parte 2 - Terminologia, Classificação e Caracterização das Edificações)	
			EDIF. MJ/m²	MÉDIO	Térreo	Térreo
INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS						
ACESSO DE VIATURAS NA EDIFICAÇÃO	ATENDIDO CONFORME A IT 6/ 06/2019					
SEGURANÇA ESTRUTURAL CONTRA INCÊNDIO	ATENDIDO CONFORME A IT 6/ 06/2019 C TIPO DA ESTRUTURA QUE SUA MANTER OU IGUAL A 30 MINUTOS, CONFORME A TABELA "A" DA INSTRUÇÃO TÉCNICA 08/2019.					
COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL	IDENTO					
COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL	IDENTO					
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO	ATENDIDO CONFORME A IT 6/ 10/2019					
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT 10/2019)						
PISO	ACABAMENTO	CLASSE I, II-A, III-A, IV-A OU VA				
	REVESTIMENTO					
TETO	ACABAMENTO	CLASSE I, II-A, III-A OU IVA				
	REVESTIMENTO					
PAREDES	ACABAMENTO	CLASSE I, II-A OU III-A				
	REVESTIMENTO					
SINAIS DE EMERGÊNCIA	ATENDIDO CONFORME IT 11/19					
RPDA DE INCÊNDIO	CONFORME IT 17/2019					
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	BLOCOS AUTÔNOMOS COM AUTONOMIA DE 60 min. ATENDIDO CONFORME A IT NºI8/2019					
DETECÇÃO DE INCÊNDIO	CONFORME IT 19/19					
ALARME DE INCÊNDIO	CONFORME IT 19/19					
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	ATENDIDO CONFORME A IT- 21/2019					
EXTINTORES	ATENDIDO CONFORME A IT- 21/2019					
HIDRANTES	ATENDIDO CONFORME A IT- 22/2019 SISTEMA DE HIDRANTES TIPO E2 - 1x25x30 ANEXO					
GLP	2 P45					
GN	Aparece a variável com uso de GN					

DETALHE DO HIDRANTE DE PAREDE
DETALHE DA TAMPA DO HIDRANTE SIMPLES
SEM ESCALA

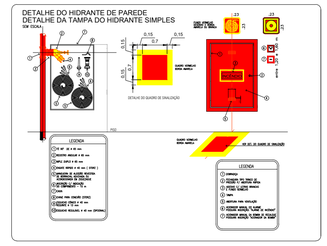


DETALHE DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE EXTINTORES




OBSERVAÇÃO:
A PINTURA DE SOLO DEVERÁ SEGUIR O CONTORNO DA ÁREA DE RISCO, CONFORME A IT 21/2019 - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA.
E DE FORMA AMPLA PARA MOVIMENTAÇÃO DE APARELHOS E DE PESSOAS AMBOS.

DETALHE DE DEGRAUS E CORRIMÃOS DA ESCADA
SEM ESCALA



DETALHE DE DEGRAUS E PLANTA BAIXA DA ESCADA
SEM ESCALA



ENGSEEMI ENGENHARIA
Avenida Tokio, nº 481 - Jd. Oriente
São José dos Campos/SP - CEP 12236-000
Tel.: 12 3934.1651 www.engseemi.com.br
ENGSEEMI ENGENHARIA ELETRO ELETRÔNICA LTDA EPP
CNPJ: 03.644.681/0001-19

Prefeitura de São José dos Campos
Secretaria de Gestão Habitacional e Obras

PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Assunto: Projeto Incêndio - CASA DO IDOSO E CRAS CENTRO

Local: Rua Euclides Miragaia,508 - Centro - São José dos Campos SP

Autor(a) do Projeto/ART: Fernanda Siqueira 28027230221324665

Departamento: Projetos e Orçamentos

Desenho: Ariane Karolina Sousa Silva

Diretor: Eng. Alan Douglas Ferreira

Arquivocad: 22 26_20230726_PPCI_Casa do Idoso Centro e CRAS.dwg

Escala:

Data: 01.05.23

Folha: 01/03

Revisão: R1

Modalidade: **PCI** — PROJETO COMBATE INCÊNDIO

Especialidade: **SEGURANÇA**

Prefeito: Anderson Farias Ferreira

Secretario de Gestão Habitacional e Obras: Fábio Rayel Pasquini