LEGENDA DE EQUIPAMENTOS

SIMBOLO	DESCRIÇÃO
	EXTINTOR PORTÁTIL COM CARGA D' AGUA
	EXTINTOR PORTÁTIL COM CARGA DE GAS CARBONO (CO²)
	EXTINTOR PORTÁTIL COM CARGA DE PO BC
	EXTINTOR PORTÁTIL COM CARGA DE GAS CARBONO (CO²)
	HIDRANTE SIMPLES
	HIDRANTE DUPLO
	REGISTRO DE RECALQUE, SEM VALVULA DE RETENÇÃO
	BOMBA DE INCÊNDIO
	RESERVA DE INCÊNDIO
	RESERVA DE INCÊNDIO PARA SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS
	VALVULA DE COMANDO PARA SISTEMAS DILUVIO
	BOTOEIRA DA BOMBA DE INCÊNDIO
	CENTRAL DE GLP
	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
	ACESSO DE VIATURAS NA EMPRESA
	ACESSO DAS GUARNIÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME
	DETECTOR DE FUMAÇA
	BATERIA DO SISTEMA DE ALARME
	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
	CENTRAL REPETIDORA DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMO COM
	PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMO, TIPO BALIZADO
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMO, COM 02 LUMINÁRIAS
	SAÍDA PARA QUE ROTA DE FUGA (SAÍDA/ESTÁ PARA ANÁLISE, NÃO PINTADO NO CHÃO)
	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA (SAÍDA/ESTÁ PARA ANÁLISE, NÃO PINTADO NO CHÃO)
	BARRA ANTIPÂNICO

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SAÍDA	SAÍDA DE EMERGÊNCIA COD. S12		BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DO ALARME DE INCÊNDIO COD. E1
	CAMINHAMENTO DE ROTA DE FUGA A ESQUERDA COD. S2		EXTINTOR DE INCÊNDIO COD. E5
	CAMINHAMENTO DE ROTA DE FUGA A DIREITA COD. S1		
	ESCADA DE SEGURANÇA DESCENDENTE COD. S8		ABRIGO DE MANGUEIRA DE HIDRANTE COD. E7
	ESCADA DE SEGURANÇA DESCENDENTE COD. S9		HIDRANTE COD. E6


Quadro de Áreas

CRAS piso Superior..... 298,24m²
Piso Superior Casa do Idoso...74,11m²
Casa do idoso Térreo.....2293,79m²
Central de aquecedores.....18,23m²
Abrigo de Gás 3.89m²

Total.....2701,08m²


OCUPAÇÃO	DIVISÃO/GRUPO	DESCRIÇÃO	CARGA DE INCÊNDIO	RISCO	ALTURA DA EDIFICAÇÃO		
					até 6 metros	de 6 até 12 metros	
Consultórios médicos e de fisioterapia, Salas de Reunião de Pessoas	H-4/ I-2/ I-4	Consultórios médicos e de fisioterapia, Salas de reuniões	800 MJ/m²	MÉDIO	Térreo	Térreo	


INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS	
ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO	ATENDIDO CONFORME A IT Nº. 06/2019
SEGURANÇA ESTRUTURAL CONTRA INCÊNDIO	ATENDIDO CONFORME A IT Nº. 08/2019 O TEMP DA ESTRUTURA DEVE SER MAIOR OU IGUAL A 30 MINUTOS, CONFORME A TABELA "A" DA INSTRUÇÃO TÉCNICA 08/2019.
COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL	TEXTO
COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL	TEXTO
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO	ATENDIDO CONFORME A IT Nº. 10/2019
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT 10/2019)	
PISO — ACABAMENTO	CLASSE I, II-A, III-A, IV-A OU V-A
PISO — REVESTIMENTO	
TETO — ACABAMENTO	CLASSE I, II-A, III-A OU IV-A
TETO — REVESTIMENTO	
PAREDES — ACABAMENTO	CLASSE I, II-A OU III-A
PAREDES — REVESTIMENTO	
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	ATENDIDO CONFORME IT 11/19
BRIGADA DE INCÊNDIO	CONFORME IT 17/2019
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	BLOCOS AUTÔNOMOS COM AUTONOMIA DE 60 min. ATENDIDO CONFORME A IT Nº15/2019
DETECÇÃO DE INCÊNDIO	CONFORME IT 18/19
ALARME DE INCÊNDIO	CONFORME IT 18/19
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	ATENDIDO CONFORME A IT- 20/2019
EXTINTORES	ATENDIDO CONFORME A IT- 21/2019
HIDRANTES	ATENDIDO CONFORME A IT- 22/2019 SISTEMA DE HIDRANTES TIPO 03 - CALÇADA ANDAR
GLP	2 P45
GN	Aprova o cavalete com cec de GN

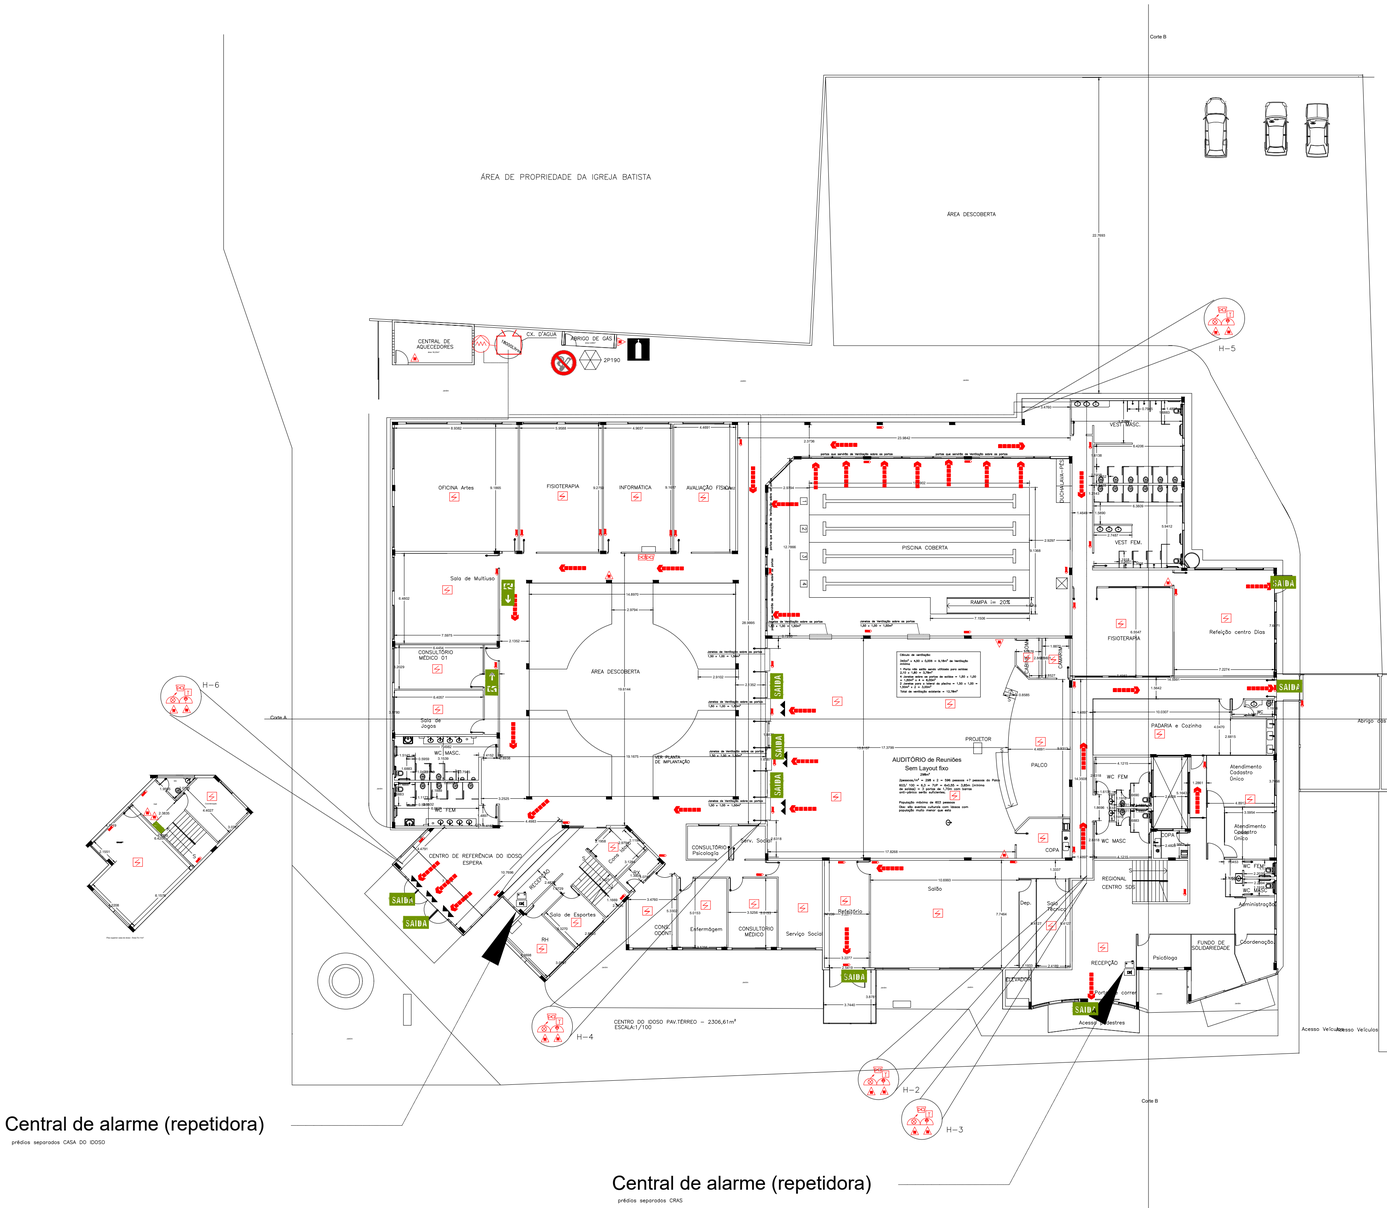


Central de alarme (repetidora)
prédios separados CASA DO IDOSO

Central de alarme (repetidora)
prédios separados CRAS

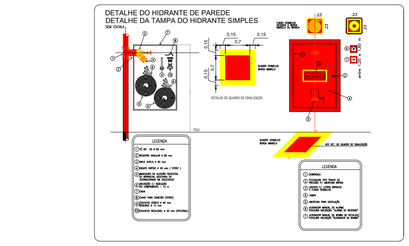







Prefeitura de São José dos Campos **Secretaria de Gestão Habitacional e Obras**	
PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	
Assunto: Projeto Incêndio - CASA DO IDOSO E CRAS CENTRO	Modalidade: PCI — PROJETO COMBATE INCÊNDIO
Local: Rua Euclides Miragaia,508 - Centro - São José dos Campos SP	
Autor(a) do Projeto/ART: Fernanda Siqueira 28027230221324665	Departamento: Projetos e Orçamentos — Especialidade: SEGURANÇA
Desenho: Ariane Karolina Sousa Silva	Diretor: Eng. Alan Douglas Ferreira
Arquivocad: 22.26_20230726_PPCI_Casa do Idoso Centro e CRAS.dwg	Escala: — Data: 01.05.23 — Folha: 02/03 — Revisão: R1
Prefeito: Anderson Farias Ferreira	Secretaria de Gestão Habitacional e Obras: Fábio Rayel Pasquini

ENGSEEMI ENGENHARIA
Avenida Tokio, nº 481 - Jd. Oriente
São José dos Campos/SP - CEP 12236-000
Tel.: 12 3934.1651 www.engseemi.com.br
ENGSEEMI ENGENHARIA ELETRO ELETRÔNICA LTDA EPP
CNPJ: 03.644.681/0001-19