

POÇO DE VISITA – PV

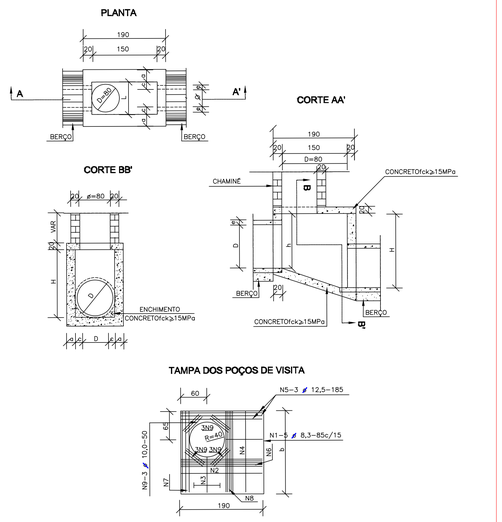


CAIXA COLETORA DE SARJETA

Seção típica adaptável à descida d'agua em degraus

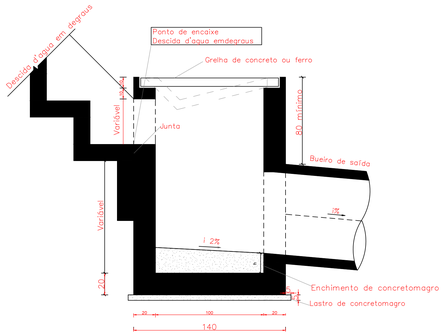


Seção transversal
Sem escala

DISSIPADORES DE ENERGIA PARA BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO

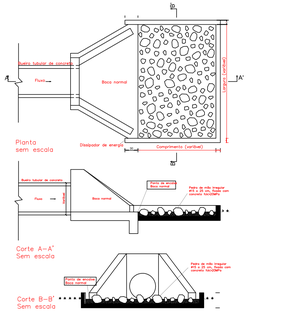

ALAMBRADO EM TELA GALVANIZADA E POSTE DE CONCRETO

ESCALA 1:X

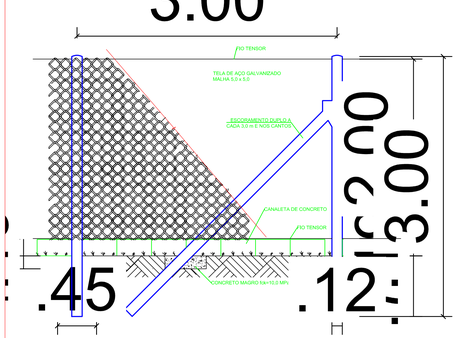


ESPECIFICAÇÕES

1 - O fio constituinte da tela deverá ser arame de aço, nº 12 BWG, galvanizado com camada mínima de zinco de 180g/m²;

2 - Os fios tensores deverão ser de aço, nº 8 BWG, galvanizados com camada mínima de 180g/m² de zinco;

DETALHE DO POSTE DE CCONCRETO

ESC. 1:20

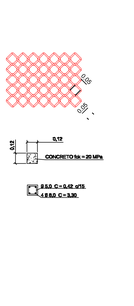
0,05
0,05
0,10
0,10
0,10